


REKONSTRUKCE WC ZŠ - HODSLAVICE


ROZVODY KANALIZACE - WC DÍVKY, UČITELE

M 1:50

MEZIPATRO 1.–2. NP – WC DÍVKY, UČITELE

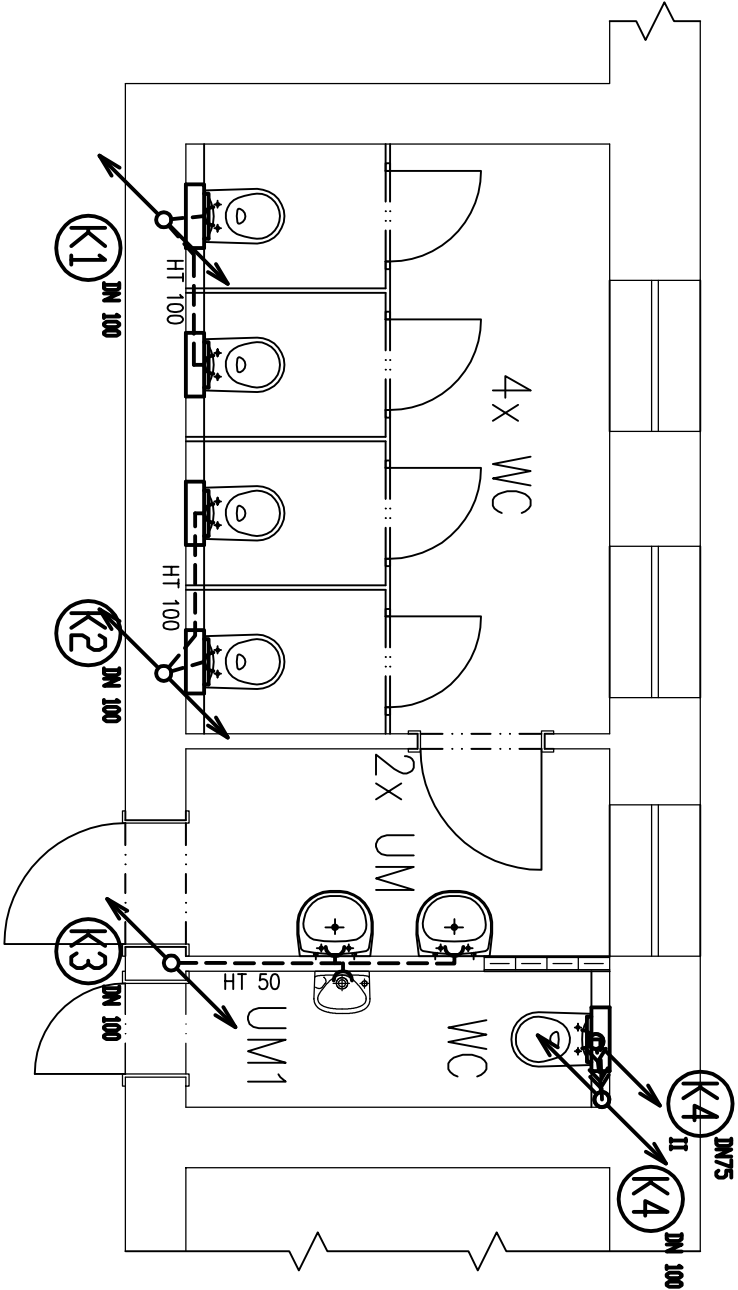

MEZIPATRO 2.–3. NP – WC DÍVKY

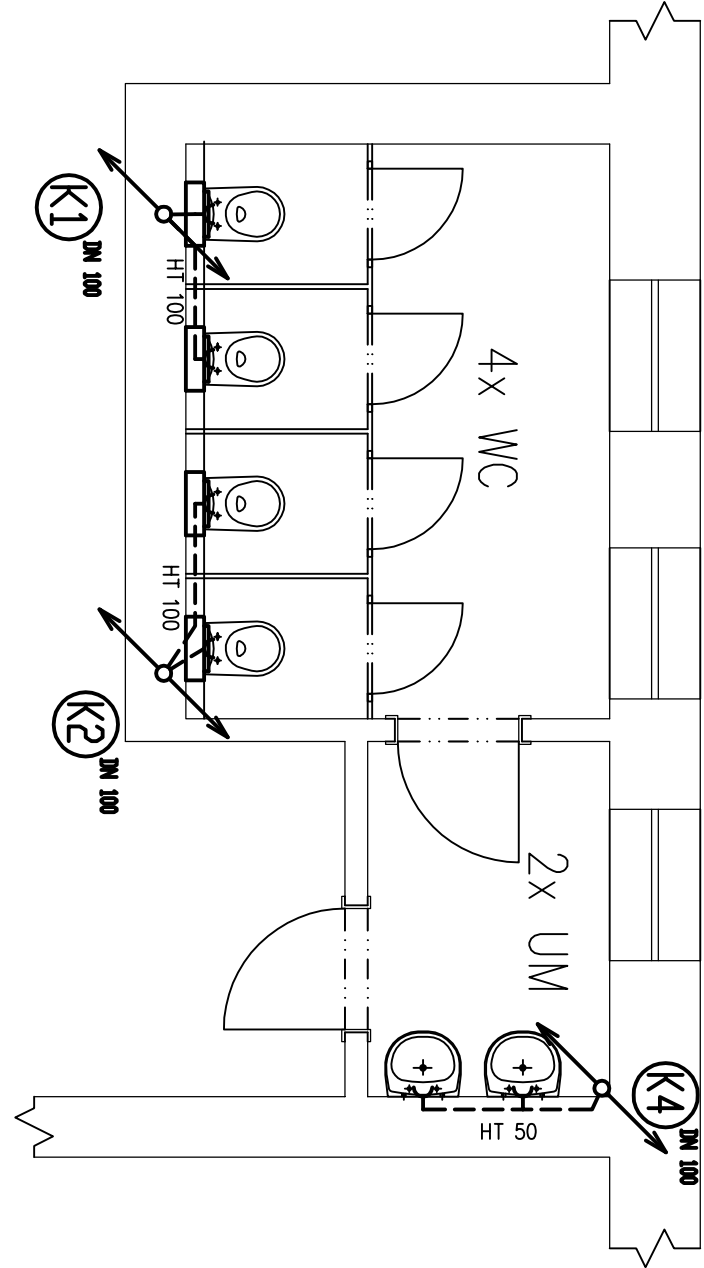

POZNÁMKA ZTĚ:  
UMÍSTĚNÍ STOUPACÍCH A ODPADNÍCH POTRUBÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.

VIDITELNÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE V 1. PP A 2. NP IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON–POLAR tl. 9mm–STUDENÁ VODA A tl.25mm–TEPLÁ VODA A CÍRKULACE  
STOUPACÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ VE ZDI BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON–PRO tl. 6mm–STUDENÁ VODA A tl.13mm–TEPLÁ VODA A CÍRKULACE  
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VE ZDI IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON–PRO tl.6mm

NOVÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z TRUBEK EKOPLASTIK PPR PN16. MONTÁŽ, VEDENÍ A PROVEDENÍ BUDE ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍMU PŘEDPISU VÝROBCE.  
ULOŽENÍ VIDITELNÉHO POTRUBÍ V 1.PP A 2.NP BUDE VOLNĚ DO POZINKOVANÝCH ŽLABŮ S VYUŽITÍM ZÁVĚSŮ, VE ZDI BUDE POTRUBÍ ULOŽENO DO VOLNÝCH DRAŽEK VE ZDIVU, KTERÉ BUDOU ZAZDĚNÝ.  
KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI JE ŘEŠENA TRASOU POTRUBÍ.

ODPADNÍ (SVSLÉ) POTRUBÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE NAVRŽENO Z POTRUBÍ HT. PŘECHOD STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ A NOVÉHO BUDE PROVEDENO PŘECHODOVÝMI TVAROVKAMI DLE TYPU POTRUBÍ.  
STÁVAJÍCÍ ČISTIČI KUSY V 1.PP BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PŘÍPADNĚ BUDOU V 1.PP OSAZENY NOVÉ ČISTIČI KUSY.

SOUČASNĚ S VYMĚNOU POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY NOVÉ OBKLADY A DLAŽBY – DLE SOUPISU. STÁVAJÍCÍ OBKLADY A PODLAHY BUDOU DEMONTOVÁNY, BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ PODKLADNÍCH VASTEŮ, ZAZDĚNÍ A DOBĚTNOVÁNÍ NEVYUŽÍVANÝCH PROSTUPŮ. PŘED PROVEDENÍM OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE PROVEDENA STĚRKOVÁ IZOLACE DO VÝŠKY 1m. OBKLADY BUDOU PROVÁDĚNÝ DO UŠÍ.

VÝŠKU A PROSTOROVÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODU VODY, KANALIZACE, PŘÍZPŮSOBIT VÝBĚRU NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

PŘED REALIZACÍ NUTNO NA STAVBĚ PROVÉST VZÁJEMNOU KOORDINACI VŠECH PROFESÍ, ZNAČKY VE VÝKRESECH JSOU POUZE SCHEMATICKE A ORIENTAČNÍ.

| LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ |  |
|-------------------------------|--|
| OZN.                          | POZNÁMKA   |
| POPIS                         |  |
| WC                            | WC DITURVITOVÉ ZÁVĚSNÉ BILÉ 53x36x35cm (STANDARD JIKA–LYRA PLUS), PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM VČ. TLAČÍTKA (STANDARD GEBERIT KOMBIFIX ECO), SEDÁTKO TVRZENÉ |
| UM                            | UMYVADLO DITURVITOVÉ BILÉ 55x45x18.5cm (STANDARD JIKA–LYRA PLUS), SIFON CHROM, BATERIE UM. NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ (STANDARD RAF–POLAR)                    |
| UM1                           | UMYVÁTKO DITURVITOVÉ BILÉ 50x23x15.5cm (STANDARD JIKA–OLYMP), SIFON CHROM, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ (STANDARD RAF–POLAR)                          |
| P1                            | PISOÁŘ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVÁČEM S INTEGROVANÝM ZDROJEM (STANDARD SANELA SLP19RZ), SIFON   |
| P2                            | PISOÁŘ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVÁČEM S INTEGROVANÝM ZDROJEM (STANDARD SANELA SLP19RZ), SIFON   |
| PV                            | PODLAHOVÝ VPUST HL 310N NEREZOVÁ MŘÍŽKA  |
| 0                             | ZÁSOBNÍKOVÝ ZÁVĚSNÝ SVSLÝ EL. OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY 100l, EXPANSNÍ NADoba 8l, CÍRKULAČNÍ ČERPADLO   |