


# REKONSTRUKCE WC ZŠ - HODSLAVICE

## ROZVODY ZTI A ÚT 1.PP

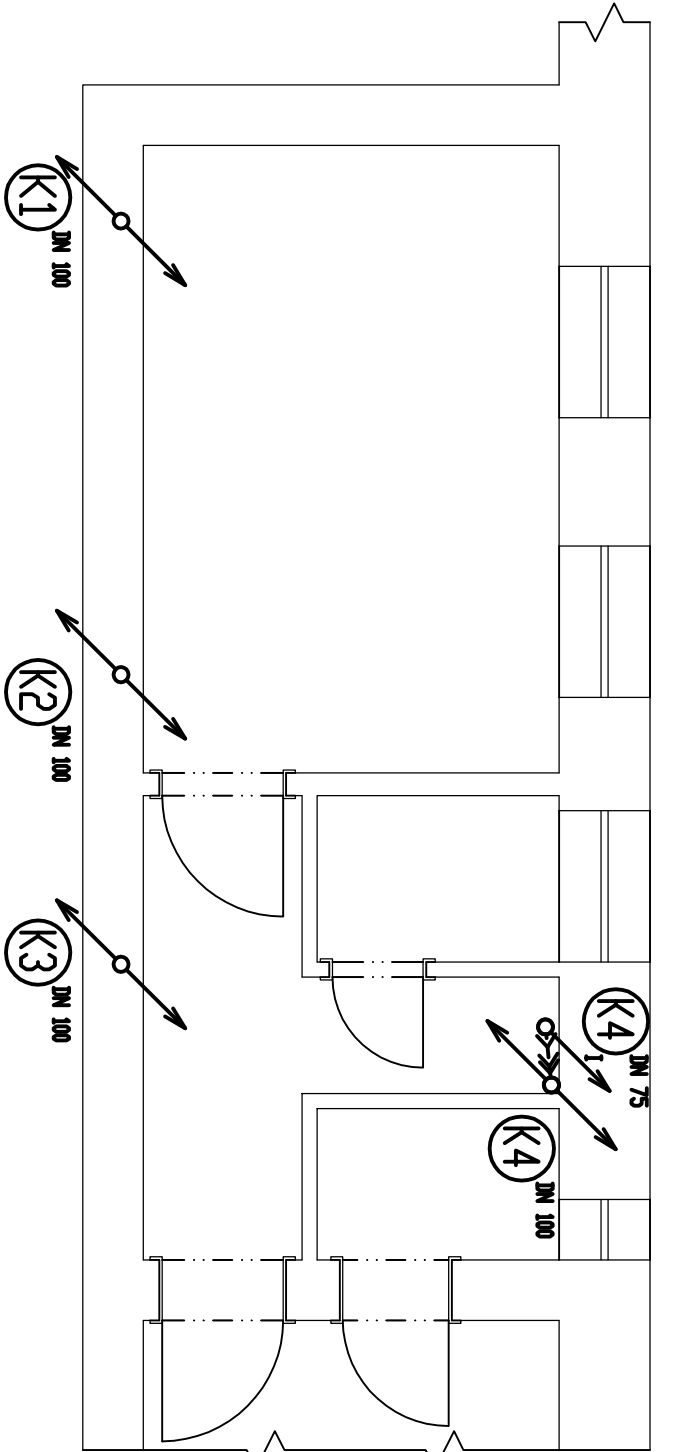

POZNÁMKA ZTI:  
UMÍSTĚNÍ STUPACÍCH A ODPADNÍCH POTRUBÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.

VIDITELNÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE V 1. PP A 2. NP IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON-POLAR tl. 9mm-STUDENÁ VODA A tl.25mm-TEPLÁ VODA A CÍRKULACE  
STUPACÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ VE ZDI BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON-PRO tl. 6mm-STUDENÁ VODA A tl.13mm-TEPLÁ VODA A CÍRKULACE  
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VE ZDI IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON-PRO tl.6mm

NOVÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z TRUBEK EKOPLASTIK PPR PN16. MONTÁŽ, VEDENÍ A PROVEDENÍ BUDE ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍMU PŘEDPISU VÝROBCE.  
ULOŽENÍ VIDITELNÉHO POTRUBÍ V 1.PP A 2.NP BUDE VOLNĚ DO POZINKOVANÝCH ŽLABŮ S VYUŽITÍM ZÁVĚSŮ, VE ZDI BUDE POTRUBÍ ULOŽENO DO VOLNÝCH DRAŽEK VE ZDIVU, KTERÉ BUDOU ZAZDĚNÝ.  
KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI JE ŘEŠENA TRÁSOU POTRUBÍ.

ODPADNÍ (SVISLÉ) POTRUBÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE NAVRŽENO Z POTRUBÍ HT. PŘECHOD STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ A NOVÉHO BUDE PROVEDENO PŘECHODOVÝMI TVAROVKAMI DLE TYPU POTRUBÍ.  
STÁVAJÍCÍ ČISTIČÍ KUSY V 1.PP BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PŘÍPADNĚ BUDOU V 1.PP OSAZENY NOVÉ ČISTIČÍ KUSY.

SOUČASNĚ S VÝMĚNOU POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY NOVÉ OBKLADY A DLAŽBY – DLE SOUPISU. STÁVAJÍCÍ OBKLADY A PODLAHY BUDOU DEMONTOVÁNY, BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV, ZAZDĚNÍ A DOBETONOVÁNÍ NEVYUŽÍVANÝCH PROSTŮPŮ. PŘED PROVEDENÍM OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE PROVEDENA STĚRKOVÁ IZOLACE DO VÝŠKY 1m. OBKLADY BUDOU PROVADĚNÝ DO LÍŠTÍ.

VÝŠKU A PROSTOROVÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODU VODY, KANALIZACE, PŘÍZPŮSOBIT VÝBĚRU NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

PŘED REALIZACÍ NUTNO NA STAVBĚ PROVÉST VZÁJEMNOU KOORDINACI VŠECH PROFESÍ. ZNAČKY VE VÝKRESECH JSOU POUZE SCHÉMATICKÉ A ORIENTAČNÍ.

POZNÁMKA ÚT:  
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE Z TRUBEK OCELOVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM.

NOVÉ ROZVODY VEDENÉ VE ZDI NAVRŽENY Z TRUBEK MĚDĚNÝCH SPOJOVANÝCH PÁJENÍM NEBO LISOVÁNÍM. PŘECHOD OCELOVÉHO A MĚDĚNÉHO POTRUBÍ PROVEDEN ZAVTVOVÝM PŘECHODEM UMÍSTĚNÝM TAK, ABY BYL KONTROLOVATELNÝ A PŘÍSTUPNÝ.

STÁVAJÍCÍ I NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ S PŘÍPOJENÍM ZE ZDI. NÁPOJENÍ NA OTOPNÝ SYSTÉM PŘES ROHOVÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ NA VRATNÉ POTRUBÍ A DVOUREGULAČNÍ ROHOVÝ KOHOUT NA PŘÍVODU. VÝVOD POTRUBÍ BUDE KRYTÝ PLASTOVÝMI KRYTKAMI BÍLÉ BARVY.

BARVU TĚLES NUTNO UPŘESNIT PŘED OBJEDNÁNÍM S OHLEDEM NA INTERIÉR. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NATĚRU NA STÁVAJÍCÍCH TĚLESECH BUDE PO DOHODĚ S INVESTOREM PROVEDEN NÁSTRÍK I STÁVAJÍCÍCH TĚLES, KTERÉ BUDOU POUŽITY ZPĚT.

POTRUBÍ VE ZDI BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON PRO TL. 13mm.

PŘED REALIZACÍ NUTNO NA STAVBĚ PROVÉST VZÁJEMNOU KOORDINACI VŠECH PROFESÍ. ZNAČKY VE VÝKRESECH JSOU POUZE SCHÉMATICKÉ A ORIENTAČNÍ.

