


# REKONSTRUKCE WC ZŠ - HODSLAVICE


## ROZVODY KANALIZACE - WC CHLAPCI

M 1:50

### 1. NP – WC CHLAPCI

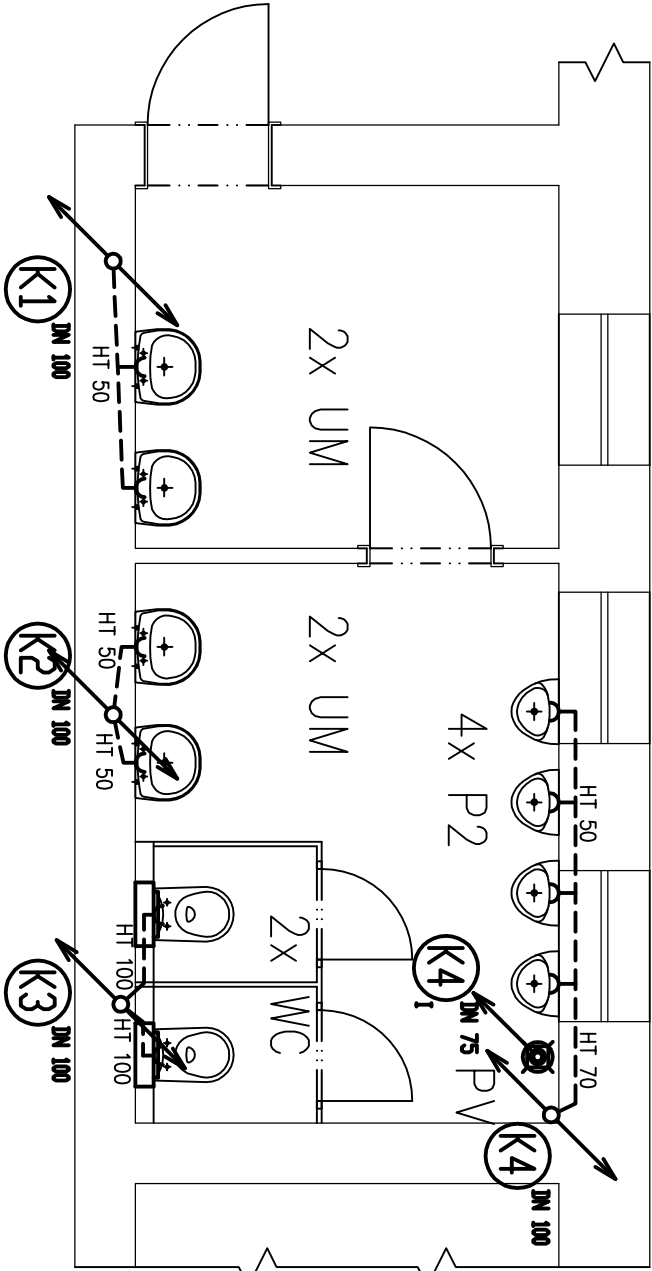

### 2. NP – WC CHLAPCI

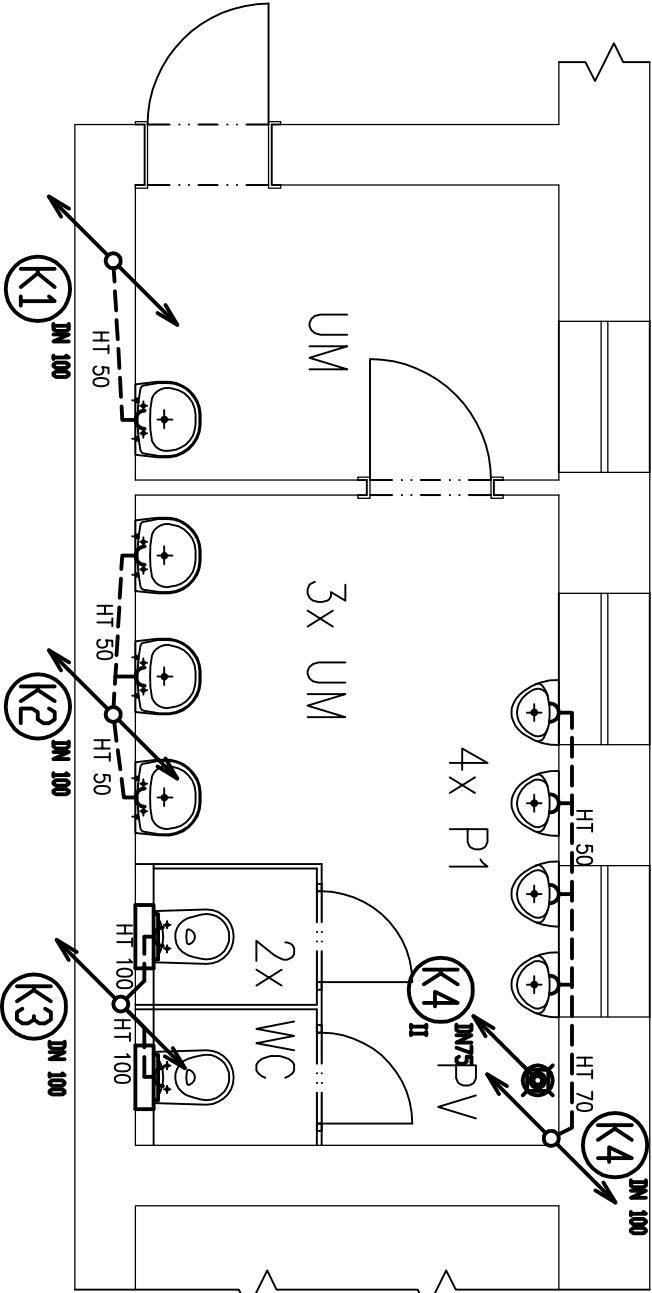

POZNÁMKA ZTĚ:  
UMÍSTĚNÍ STOUPARNIC A ODPADNÍCH POTRUBÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.  
VIDITELNÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE V 1. PP A 2. NP IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON–POLAR tl. 9mm–STUDENÁ VODA A tl.25mm–TEPLÁ VODA A CÍRKULACE

STOUPACÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ VE ZDI BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON–PRO tl. 6mm–STUDENÁ VODA A tl.13mm–TEPLÁ VODA A CÍRKULACE  
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VE ZDI IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON–PRO tl.6mm

NOVÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z TRUBEK EKOPLASTIK PPR PN16. MONTÁŽ, VEDENÍ A PROVEDENÍ BUDE ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍMU PŘEDPISU VÝROBCE.  
ULOŽENÍ VIDITELNÉHO POTRUBÍ V 1.PP A 2.NP BUDE VOLNĚ DO POZINKOVANÝCH ŽLABŮ S VYUŽITÍM ZÁVĚSŮ, VE ZDI BUDE POTRUBÍ ULOŽENO DO VOLNÝCH DRAŽEK VE ZDIVU, KTERÉ BUDOU ZAZDĚNÝ.  
KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI JE ŘEŠENA TRASOU POTRUBÍ.

ODPADNÍ (SVSLÉ) POTRUBÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE NAVRŽENO Z POTRUBÍ HT. PŘECHOD STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ A NOVÉHO BUDE PROVEDENO PŘECHODOVÝMI TVAROVKAMI DLE TYPU POTRUBÍ.  
STÁVAJÍCÍ ČISTIČÍ KUSY V 1.PP BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PŘÍPADNĚ BUDOU V 1.PP OSAZENY NOVÉ ČISTIČÍ KUSY.

SOUČASNĚ S VYMĚNOU POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY NOVÉ OBKLADY A DLAŽBY – DLE SOUPISU. STÁVAJÍCÍ OBKLADY A PODLAHY BUDOU DEMONTOVÁNY, BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ PODKLADNÍCH VASTEŮ, ZAZDĚNÍ A DOBĚTNOVÁNÍ NEVYUŽÍVANÝCH PROSTUPŮ. PŘED PROVEDENÍM OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE PROVEDENA STĚRKOVÁ IZOLACE DO VÝŠKY 1m. OBKLADY BUDOU PROVÁDĚNÝ DO UŠÍ.

VÝŠKU A PROSTOROVÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODU VODY, KANALIZACE, PŘÍRŮSOBIT VÝBĚRU NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

PŘED REALIZACÍ NUTNO NA STAVBĚ PROVÉST VZÁJEMNOU KOORDINACI VŠECH PROFESÍ. ZNAČKY VE VÝKRESECH JSOU POUZE SCHEMATICKE A ORIENTAČNÍ.

### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
WC	WC DITURVITOVÉ ZÁVĚSNÉ BÍLÉ 53x36x35cm (STANDARD JIKA–LYRA PLUS), PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM VČ. TLAČÍTKA (STANDARD GEBERIT KOMBIFIX ECO), SEDÁTKO TVRZENÉ	VÝŠKA 400mm, WC ŠÍŘKA NA ZĚĚ, ZÁSOBNÍK WC PAPIRU
UM	UMYVADLO DITURVITOVÉ BÍLÉ 55x45x18,5cm (STANDARD JIKA–LYRA PLUS), SIFON CHROM, BATERIE UM. NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ (STANDARD RAF–POLAR)	VÝŠKA OSAZENÍ 800, ZÁSOBNÍK TEKUTÉHO MÝDLA NA ZĚĚ, ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ
UM1	UMYVÁTKO DITURVITOVÉ BÍLÉ 50x23x15,5cm (STANDARD JIKA–OLYMP), SIFON CHROM, BATERIE STOJANKOVÁ PAKOVÁ (STANDARD RAF–POLAR)	VÝŠKA OSAZENÍ 800, ZÁSOBNÍK TEKUTÉHO MÝDLA NA ZĚĚ, ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ
P1	PISOŘ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVÁČEM S INTEGROVANÝM ZDROJEM (STANDARD SANELA SLP19RZ), SIFON	VÝŠKA 600
P2	PISOŘ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVÁČEM S INTEGROVANÝM ZDROJEM (STANDARD SANELA SLP19RZ), SIFON	VÝŠKA 500
PV	PODLAHOVÁ VPUST HL 310N NEREZOVÁ MŘÍŽKA	
O	ZÁSOBNÍKOVÝ ZÁVĚSNÝ SVSLÝ EL. OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY 100l, EXPANSNÍ NÁDOBA 8l, CÍRKULAČNÍ ČERPADLO	SPODNÍ HRANA min. 1,8m