


REKONSTRUKCE WC ZŠ - HODSLAVICE


ROZVODY VODY - WC DÍVKY, UČITELE

M 1:50

MEZIPATRO 1.-2. NP – WC DÍVKY, UČITELE

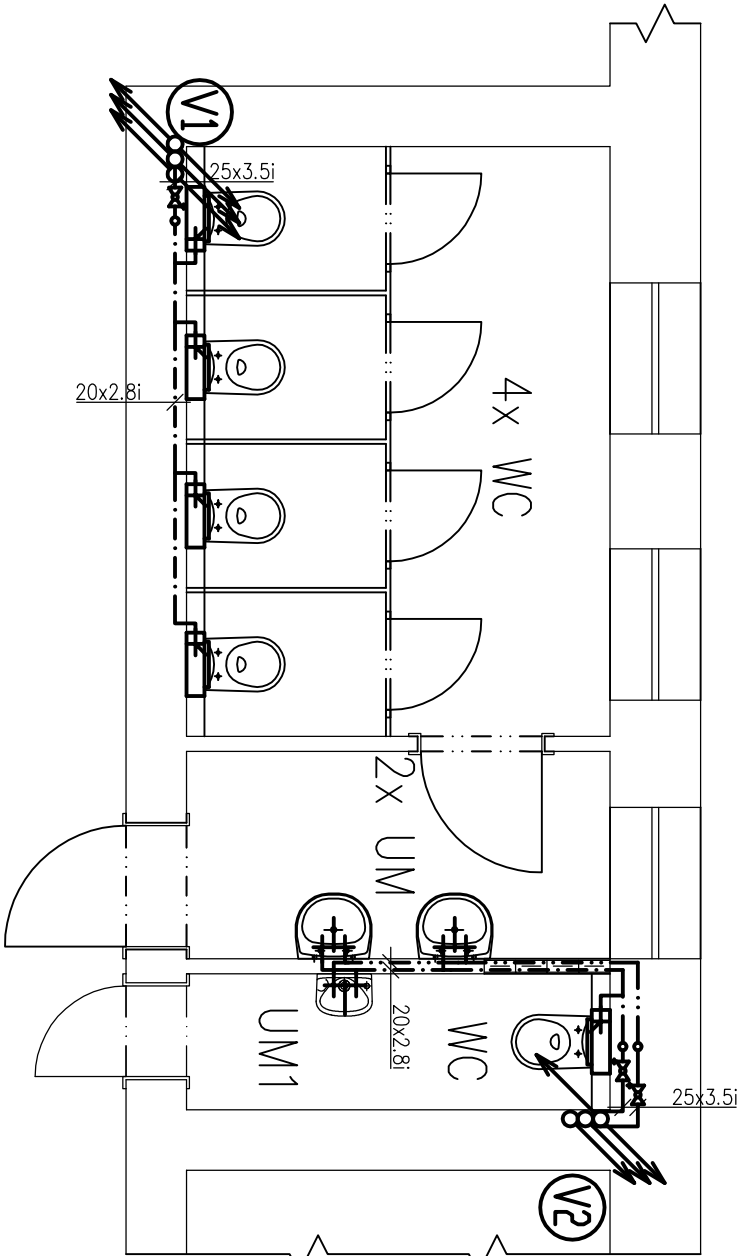

MEZIPATRO 2.-3. NP – WC DÍVKY

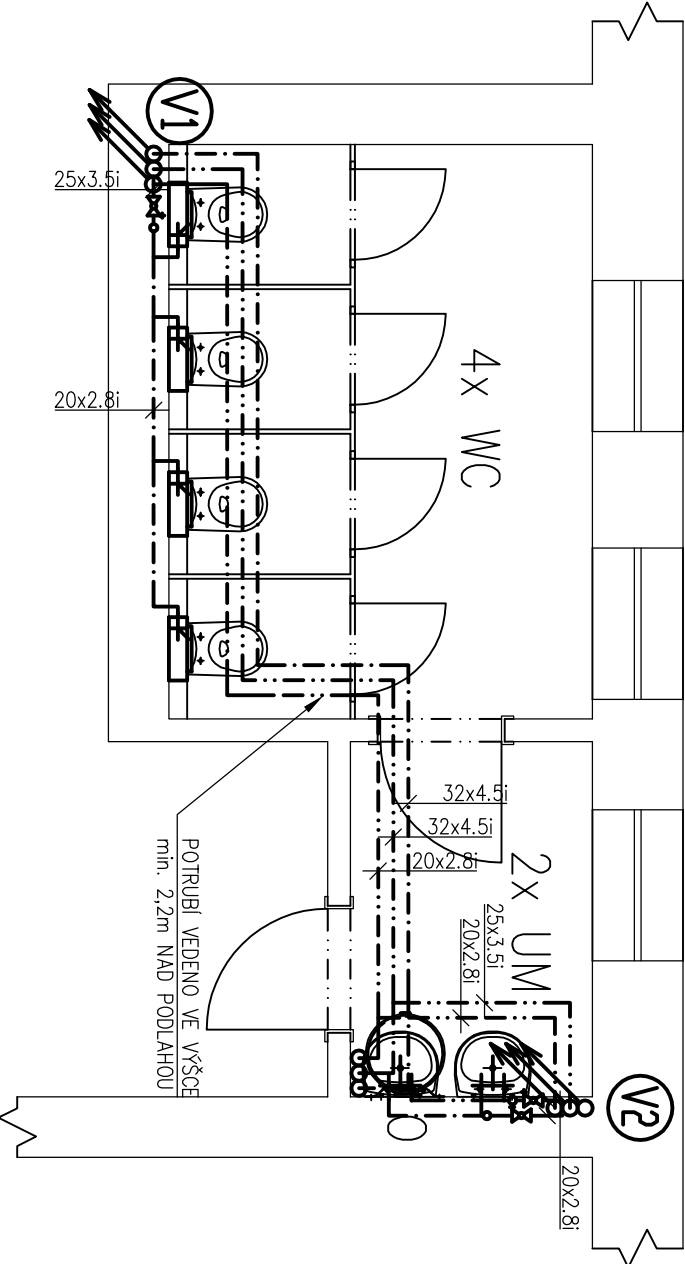

POZNÁMKA ZTI:
UMÍSTĚNÍ STOUPARCÍCH A ODPADNÍCH POTRUBÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.
VIDITELNÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE V 1. PP A 2. NP IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON–POLAR tl. 9mm–STUDENÁ VODA A tl.25mm–TEPLÁ VODA A CÍRKULACE
STOUPACÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ VE ZDI BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON–PRO tl. 6mm–STUDENÁ VODA A tl.13mm–TEPLÁ VODA A CÍRKULACE
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VE ZDI IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON–PRO tl.6mm

NOVÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z TRUBEK EKOPLASTIK PPR PN16. MONTÁŽ, VEDENÍ A PROVEDENÍ BUDE ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍMU PŘEDPISU VÝROBCE.
ULOŽENÍ VIDITELNÉHO POTRUBÍ V 1.PP A 2.NP BUDE VOLNĚ DO POZINKOVANÝCH ŽLABŮ S VYUŽITÍM ZÁVĚSŮ, VE ZDI BUDE POTRUBÍ ULOŽENO DO VOLNÝCH DRAŽEK VE ZDIVU, KTERÉ BUDOU ZAZDĚNÝ.
KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI JE ŘEŠENA TRASOU POTRUBÍ.

ODPADNÍ (SVSLÉ) POTRUBÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE NAVRŽENO Z POTRUBÍ HT. PŘECHOD STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ A NOVÉHO BUDE PROVEDENO PŘECHODOVÝMI TVAROVKAMI DLE TYPU POTRUBÍ.
STÁVAJÍCÍ ČISTIČI KUSY V 1.PP BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PŘÍPADNĚ BUDOU V 1.PP OSAŽENY NOVÉ ČISTIČI KUSY.

SOUČASNĚ S VYMĚNOU POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY NOVÉ OBKLADY A DLAŽBY – DLE SOUPISU. STÁVAJÍCÍ OBKLADY A PODLAHY BUDOU DEMONTOVÁNY, BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ PODKLADNÍCH VASTEJ, ZAZDĚNÍ A DOBĚTNOVÁNÍ NEVYUŽÍVANÝCH PROSTUPŮ. PŘED PROVEDENÍM OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE PROVEDENA STĚRKOVÁ IZOLACE DO VÝŠKY 1m. OBKLADY BUDOU PROVADĚNÝ DO UŠT.

VÝŠKU A PROSTOROVÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODU VODY, KANALIZACE, PŘÍZPŮSOBIT VÝBĚRU NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

PŘED REALIZACÍ NUTNO NA STAVBĚ PROVĚST VZÁJEMNOU KOORDINACI VŠECH PROFESÍ. ZNAČKY VE VÝKRESECH JSOU POUZE SCHEMATICKE A ORIENTAČNÍ.

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
OZN.	POZNÁMKA
WC	WC DITURVITOVÉ ZÁVĚSNÉ BÍLÉ 53x36x35cm (STANDARD JIKA–LYRA PLUS), PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM VČ. TLAČÍTKA (STANDARD GEBERIT KOMBIFIX ECO), SEDÁTKO TVRZENÉ
UM	UMYVADLO DITURVITOVÉ BÍLÉ 55x45x18,5cm (STANDARD JIKA–LYRA PLUS), SIFON CHROM, BATERIE UM. NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ (STANDARD RAF–POLAR)
UM1	UMYVÁTKO DITURVITOVÉ BÍLÉ 50x23x15,5cm (STANDARD JIKA–OLYMP), SIFON CHROM, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ (STANDARD RAF–POLAR)
P1	PISOŘ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVÁČEM S INTEGROVANÝM ZDROJEM (STANDARD SANELA SLP19RZ), SIFON
P2	PISOŘ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVÁČEM S INTEGROVANÝM ZDROJEM (STANDARD SANELA SLP19RZ), SIFON
PV	PODLAHOVÁ VPUST HL. 310N NEREZOVÁ MŘÍŽKA
O	ZÁSOBNIKOVÝ ZÁVĚSNÝ SVSLÝ EL. OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY 100l, EXPANSNÍ NÁDOBA 8l, CÍRKULAČNÍ ČERPADLO