



REKONSTRUKCE WC ZŠ - HODSLAVICE
ROZVODY TOPENÍ - WC DÍVKY, UČITELÉ
M 1:50

MEZIPATRO 1.-2. NP – WC DÍVKY, UČITELÉ

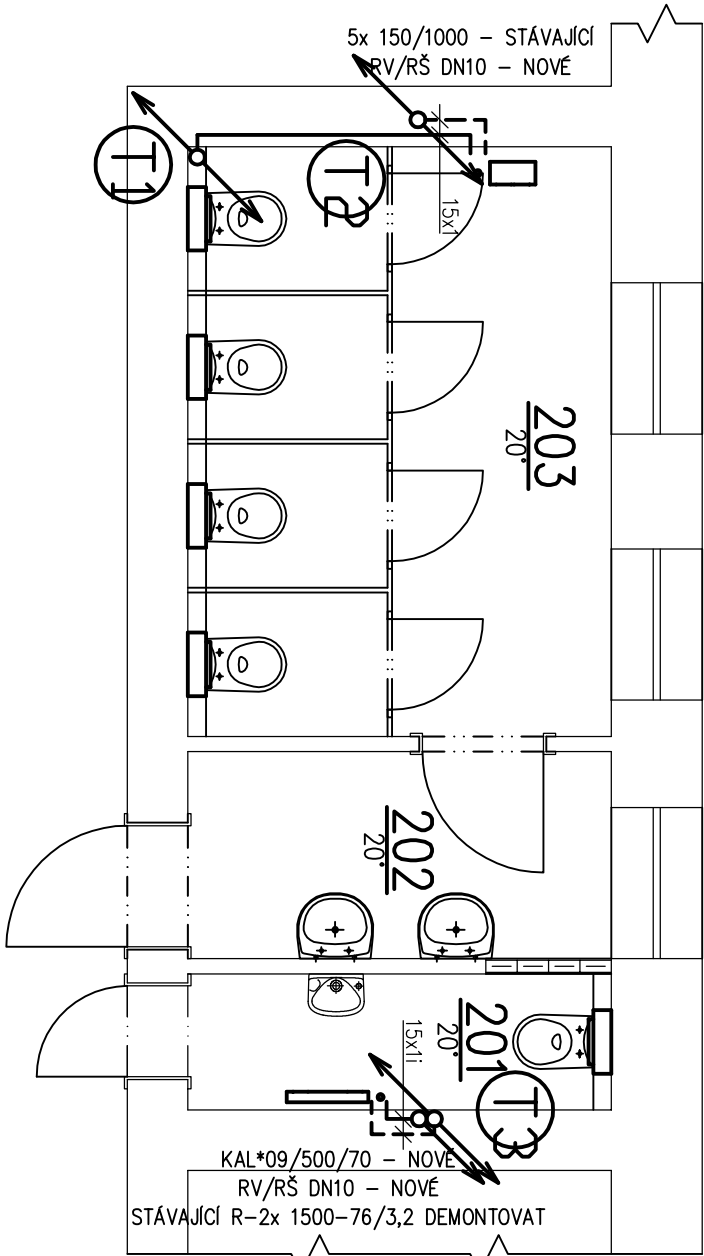

MEZIPATRO 2.-3. NP – WC DÍVKY

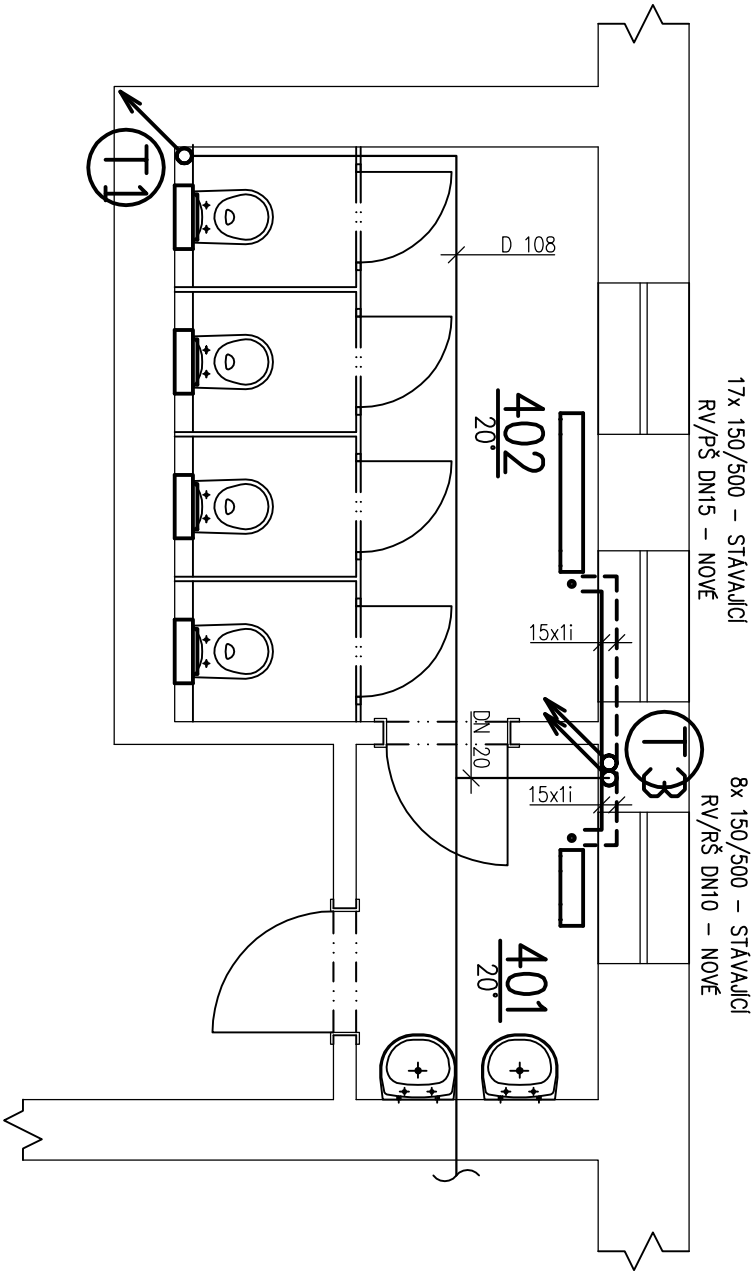

POZNÁMKA ÚT:
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE Z TRUBEK OCELOVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM.

NOVÉ ROZVODY VEDENÉ VE ZDI NAVRŽENY Z TRUBEK MĚDĚNÝCH SPOJOVANÝCH PAJENÍM NEBO LISOVÁNÍM. PŘECHOD OCELOVÉHO A MĚDĚNÉHO POTRUBÍ PROVEDEN ZAVITOVÝM PŘECHODEM UMÍSTĚNÝM TAK, ABY BYL KONTROLOVATELNÝ A PŘÍSTUPNÝ.

STÁVAJÍCÍ I NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ S PŘIPOJENÍM ZE ZDI. NÁPOJENÍ NA OTOPNÝ SYSTÉM PŘES ROHOVÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ NA VRATNÉ POTRUBÍ A DVOUREGULAČNÍ ROHOVÝ KOHOUT NA PŘIVODU. VÝVOD POTRUBÍ BUDE KRYTÝ PLASTOVÝMI KRYTKAMI BILÉ BARVY.

BARVU TĚLES NUTNO UPŘESNIT PŘED OBJEDNÁNÍM S OHLEDEM NA INTERIÉR. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NÁTĚRU NA STÁVAJÍCÍCH TĚLESECH BUDE PO DOHODĚ S INVESTOREM PROVEDEN NÁSTRÍK I STÁVAJÍCÍCH TĚLES, KTERÉ BUDOU POUŽITÝ ZPĚT.

POTRUBÍ VE ZDI BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON PRO TL 13mm.

PŘED REALIZACÍ NUTNO NA STAVBĚ PROVÉST VZÁJEMNOU KOOORDINACI VŠECH PROFESÍ. ZNAČKY VE VÝKRESECH JSOU POUZE SCHÉMATICKÉ A ORIENTAČNÍ.